


# Część 6. Dachy drewniane

„Połąc drewniana, kąt 15 (do 30) stopni, oparcie na ścianie kolankowej o gr. 40 cm”

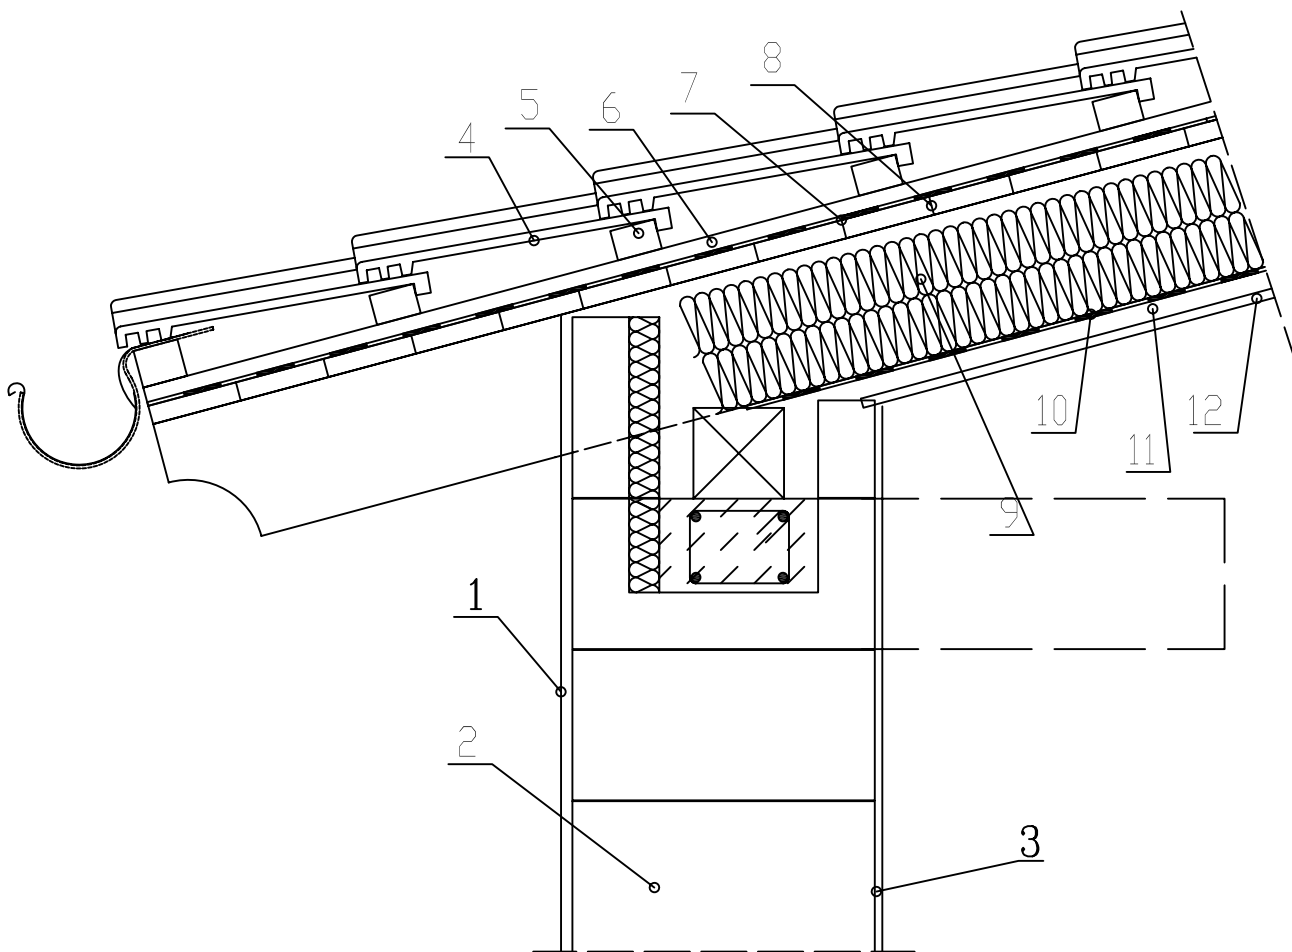

1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paroprzepuszczalna
8. Deskowanie impregnowane-2,5cm
9. Krokwie + wełna mineralna 2x8xm-185,0cm
10. Paroizolacja
11. Ruszt stalowy + wełna mineralna-4,0cm
12. Płyta GK-1,25cm

|   |   |                          |       |         |              |         |  |
|---|---|--------------------------|-------|---------|--------------|---------|--|
|   |   | JEDNOSTKA<br>PROJEKTOWA: |       |         |              |         |  |
| Detal oparcia połaci dachowej<br>na ścianie kolankowej  |  | OBIEKT:                  |       |         |              |         |  |
|   |   | INWESTOR:                |       |         | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |  |
|   |   | AUTOR:                   |       |         |              |         |  |
|   |   | OPRACOWAŁ:               |       |         |              |         |  |
|   |   | SPRAWDZIŁ:               |       |         |              |         |  |
| <b>Xella Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Piłchowska 9/11, 02-175 Warszawa<br>www.xella.pl<br>infolinia 0 801 122 227 |   | NAZWA PLIKU:             | ETAP: | BRANŻA: | SKALA:       | RYS. NR |  |
|   |   |                          |       |         | 1 : 10       |         |  |
|   |   |                          |       |         |              |         |  |