


Część 6. Dachy drewniane

„Połąc drewniana, kąt 15 (do 30) stopni, oparcie na ścianie kolankowej o gr. 36,5 cm”

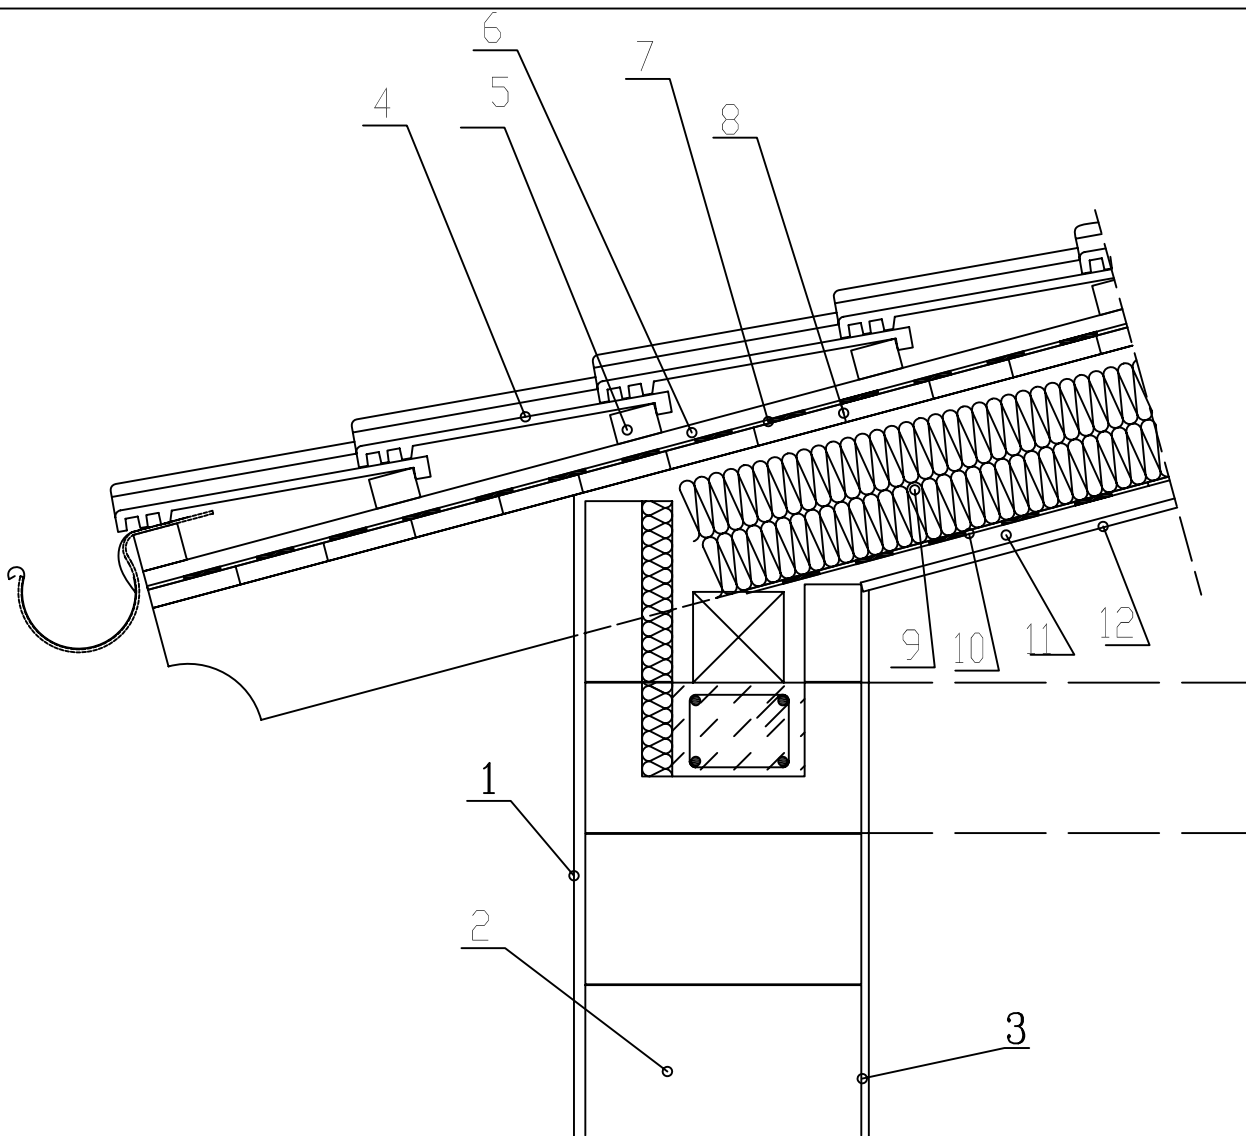

1. Tynk mineralny -1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
3. Tynk mineralny -1,0cm
4. Dachówka ceramiczna
5. Łaty impregnowane ciśnieniowo-4,0cm
6. Kontrłaty impregnowane ciśnieniowo-2,5cm
7. Folia paroprzepuszczalna
8. Deskowanie impregnowane-2,5cm
9. Krokwie + wełna mineralna 2x8xm-185,0cm
10. Paroizolacja
11. Ruszt stalowy + wełna mineralna-4,0cm
12. Płyta GK-1,25cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Detal oparcia połaci dachowej na ścianie kolankowej		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:				
Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa www.xella.pl infolinia 0 801 122 227		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:	SKALA:	RYS. NR
					1 : 10	