
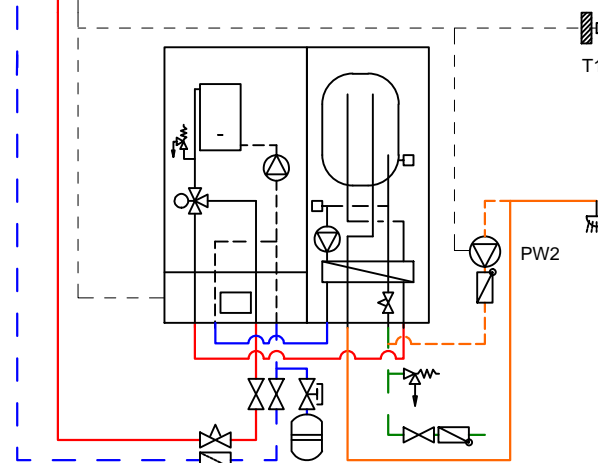


Pozycja modułu:

1. źródło ciepła / chłodzenia
2. źródła ciepła chłodzenia / lub na ścianie
3. stacja
- 4 w stacji lub w ścianie
5. na ścianie
6. w jednostce sterującej

...

Przedstawiony schemat ma jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje projektu.

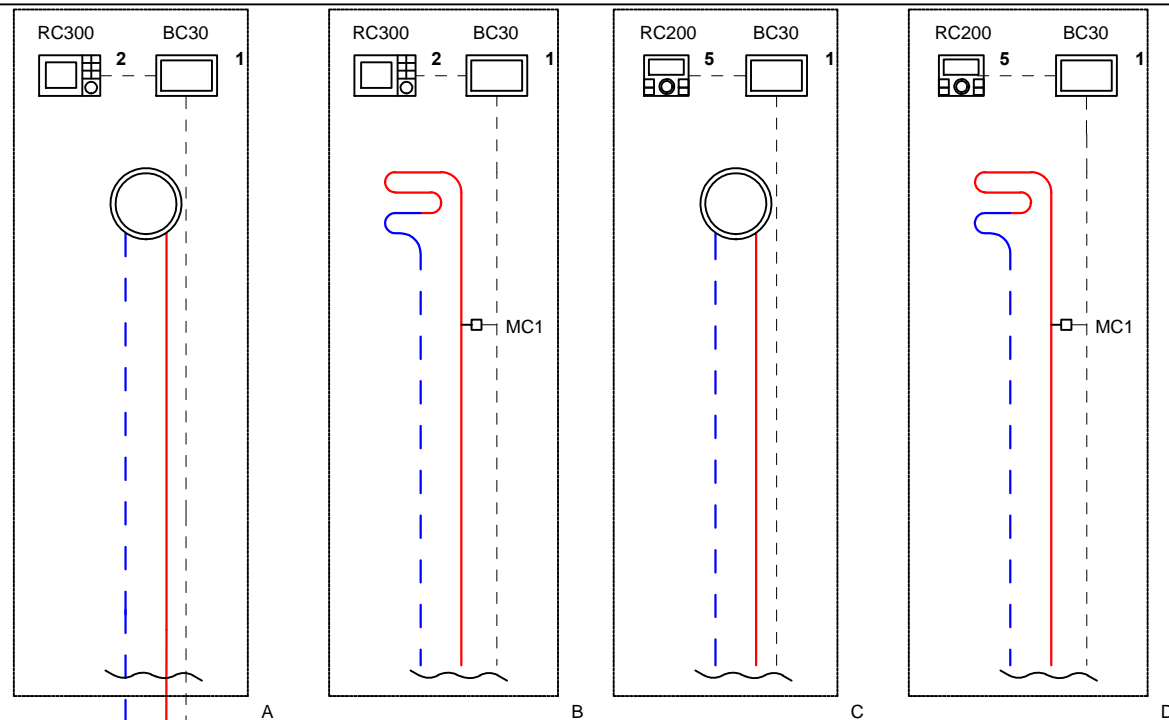

GB192-25 i T40S

Nr rys. 6720814830

Data 02.09.2018

**Buderus**